

Relatório Megôhmetro

1. Informações do teste

ID: 4444

Tipo do teste: Teste de tensão constante

Motivo da interrupção: Teste finalizado

Tensão aplicada: 511 V


Tempo de teste: 10 min

Temperatura: 30 °C

2. Resultados

Resistência	Valor medido	Valor compensado para 40°C
R(15s)	36,4 GOhm	31,9 GOhm
R(30s)	44,9 GOhm	39,4 GOhm
R(60s)	53,5 GOhm	46,9 GOhm
R(600s)	87,0 GOhm	76,3 GOhm
R(Final)	86,2 GOhm	75,6 GOhm

DAR	PI
1,19	1,63

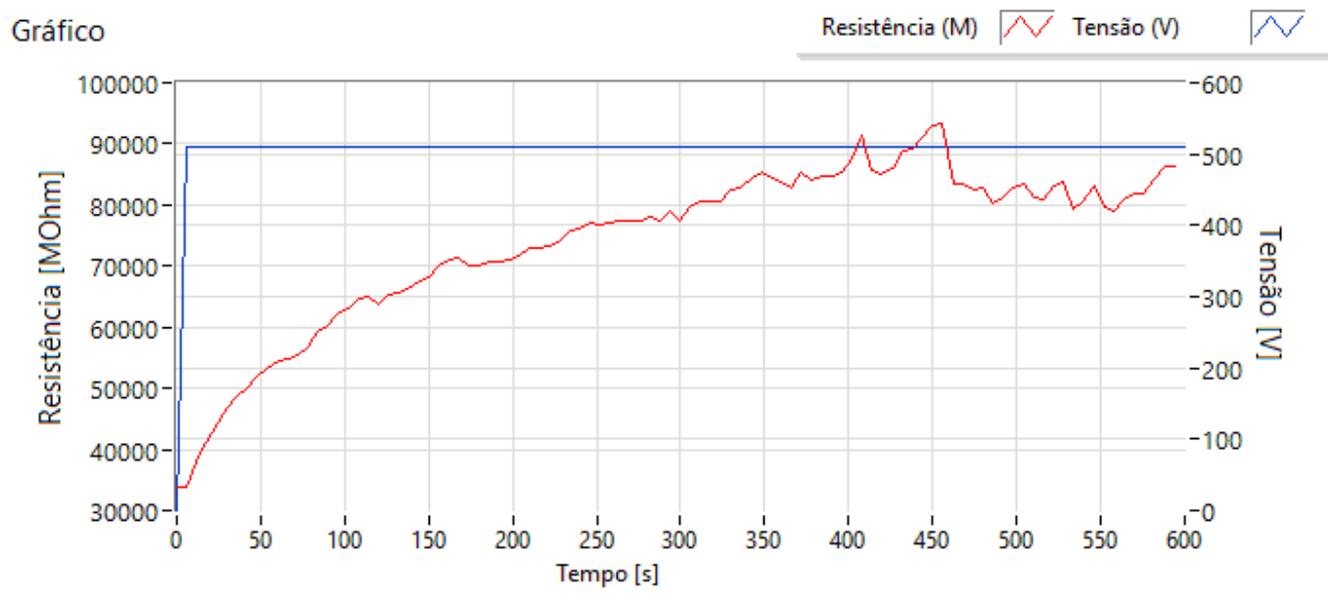

De acordo com IEEE Std 43-2013